

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Grave 0/11.2 Semi Conc Lavée**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **11.2** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	D/2 5.6	D 11.2	1.4 D 16	2 D 22.4	SE(10) (%)
Vss + u	11					64		93	100	100	100	100
Vss	10					60		90	99	100	100	100
Vsi	0					20		50	89	98	100	65
Vsi - u	0					16		47	87	97	100	60
sf Max									2			

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/06/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	D/2 5.6	D 11.2	1.4 D 16	2 D 22.4	SE(10) (%)
Nbr. val	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Maxi	2.5	7.3	16.0	33.5	43.6	54.3	64.2	72.0	98.4	100.0	100.0	86
XF + 1.25 sf	2.3	6.5	14.5	32.4	42.9	53.0	63.1	71.0	96.9	100.0	100.0	87
XF	1.9	4.8	11.3	27.9	37.9	47.4	57.0	65.6	95.1	100.0	100.0	80
XF - 1.25 sf	1.5	3.1	8.1	23.4	32.9	41.8	50.9	60.2	93.4	100.0	100.0	73
Mini	1.4	2.8	6.5	21.0	30.5	39.1	48.1	58.4	93.2	100.0	100.0	68
sf	0.34	1.34	2.57	3.59	4.02	4.47	4.89	4.30	1.40	0.00	0.00	5.29

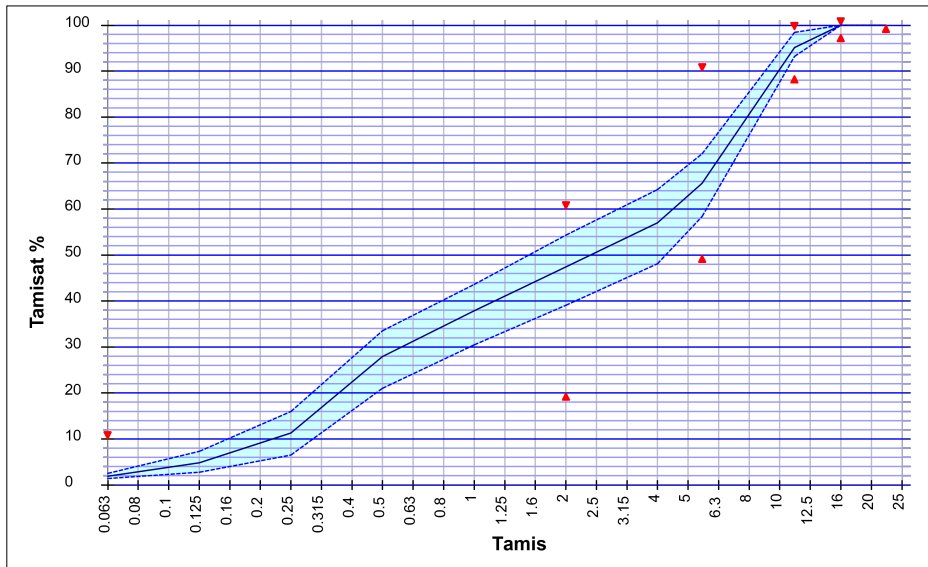

Essai(s) complémentaire(s)			
Coefficient d'absorption d'eau avec fines (graves)			
Ab0/D	NF EN 1097-6	27/02/2025	0.7 %
Bilan des Alcalins			
Na2O eq	XP P18-544	27/02/2024	0.0024 %
Classification vis à vis de l'alcali réaction			
Alcali réaction	FD P 18-542	27/02/2025	NQ
Los Angeles (Résistance à la fragmentation)			
LA	NF EN 1097-2	30/07/2025	19
Teneur en chlorures solubles dans l'eau			
Cl	NF EN 1744-1+A1	27/02/2024	0.001 %
Teneur en matières humiques			
Mh	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	Test négatif
Teneur en soufre total			
S	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.010 %
Teneur en sulfates solubles dans l'acide			
AS	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.040 %
Valeur de bleu sur le 0/2mm			
MB	EXTERNE	05/08/2025	0.2 g/Kg
Impuretés prohibées			
ImP	XP P18-546	27/02/2025	0.00 %
Masse volumique réelle (graves)			
MVR 0/D	NF EN 1097-6 &8 ET ANNEXE F	27/02/2025	2.64 Mg/m³

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

